














**Technische Daten - Spezifikationen**

											
	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
<b>HK75 A</b>		1250	620	10	20.6	7.44	55	121	63	139	0.31
<b>HK75 W</b>		1250	450	10	16.7	51.7	54	119	62	136	0.46



 **24h EISWÜRFEL Tagesproduktion**  
Abhängig von der Lufttemperatur und von der Temperatur des zugeführten Wassers

**Luftgekühlte Version**


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>61</b>	<b>69</b>	<b>72</b>	<b>75</b>
50°	135	152	158	165
21°	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>68</b>
70°	124	138	145	150
32°	<b>44</b>	<b>49</b>	<b>51</b>	<b>53</b>
90°	97	108	113	117
38°	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>43</b>
100°	78	87	90	94

**Wassergekühlte Version**


Lufttemp. °C	Wassertemperatur			
	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>72</b>
50°	126	146	152	159
21°	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>65</b>	<b>67</b>
70°	119	133	143	148
32°	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>64</b>
90°	112	127	137	141
38°	<b>46</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
100°	101	119	128	132

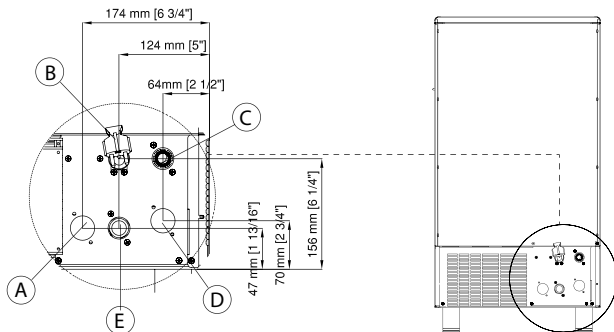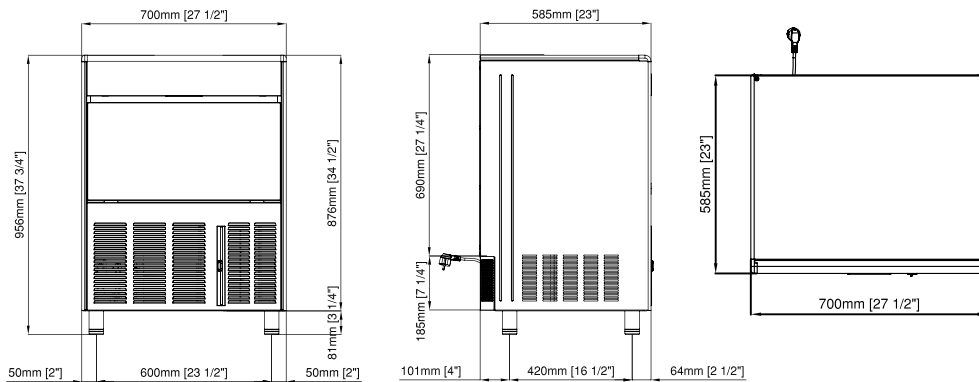

- (A)** OPTIONAL: Kühlwasseranschluss für wassergekühlte Version - 3/4" gas
- (B)** Elektrische Kabelführung
- (C)** Tauwasserabfluss - Ø 20 mm
- (D)** Kühlwasserabfluss - Ø 20 mm
- (E)** Trinkwasseranschluss - 3/4" gas

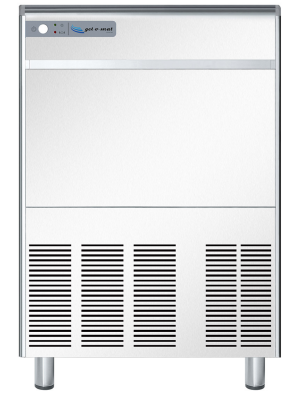

**BEDIENFELD**

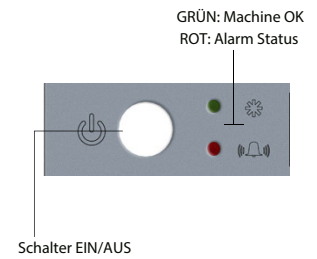


**KAPAZITÄT RESERVEBEHÄLTER**

36 kg - 79 lbs  
 2117 Stück

**ABMESSUNGEN**

BxTxH (mm)  
 700 x 585 x 956



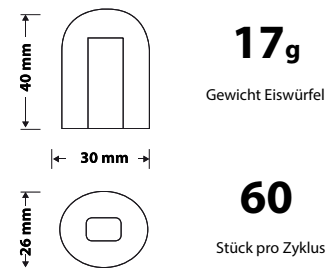

**EISWÜRFEL TYP**



**BETRIEBSBEDINGUNGEN**



220-240V / 1 / 50Hz R134a GWP=1430

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

**HK75 230V/1N/50Hz - Hohlkegel Eiswürfelbereiter mit Vorratsbehälter - Paddle System**